





**CASTIONE DELLA
PRESOLANA**
1:2.000

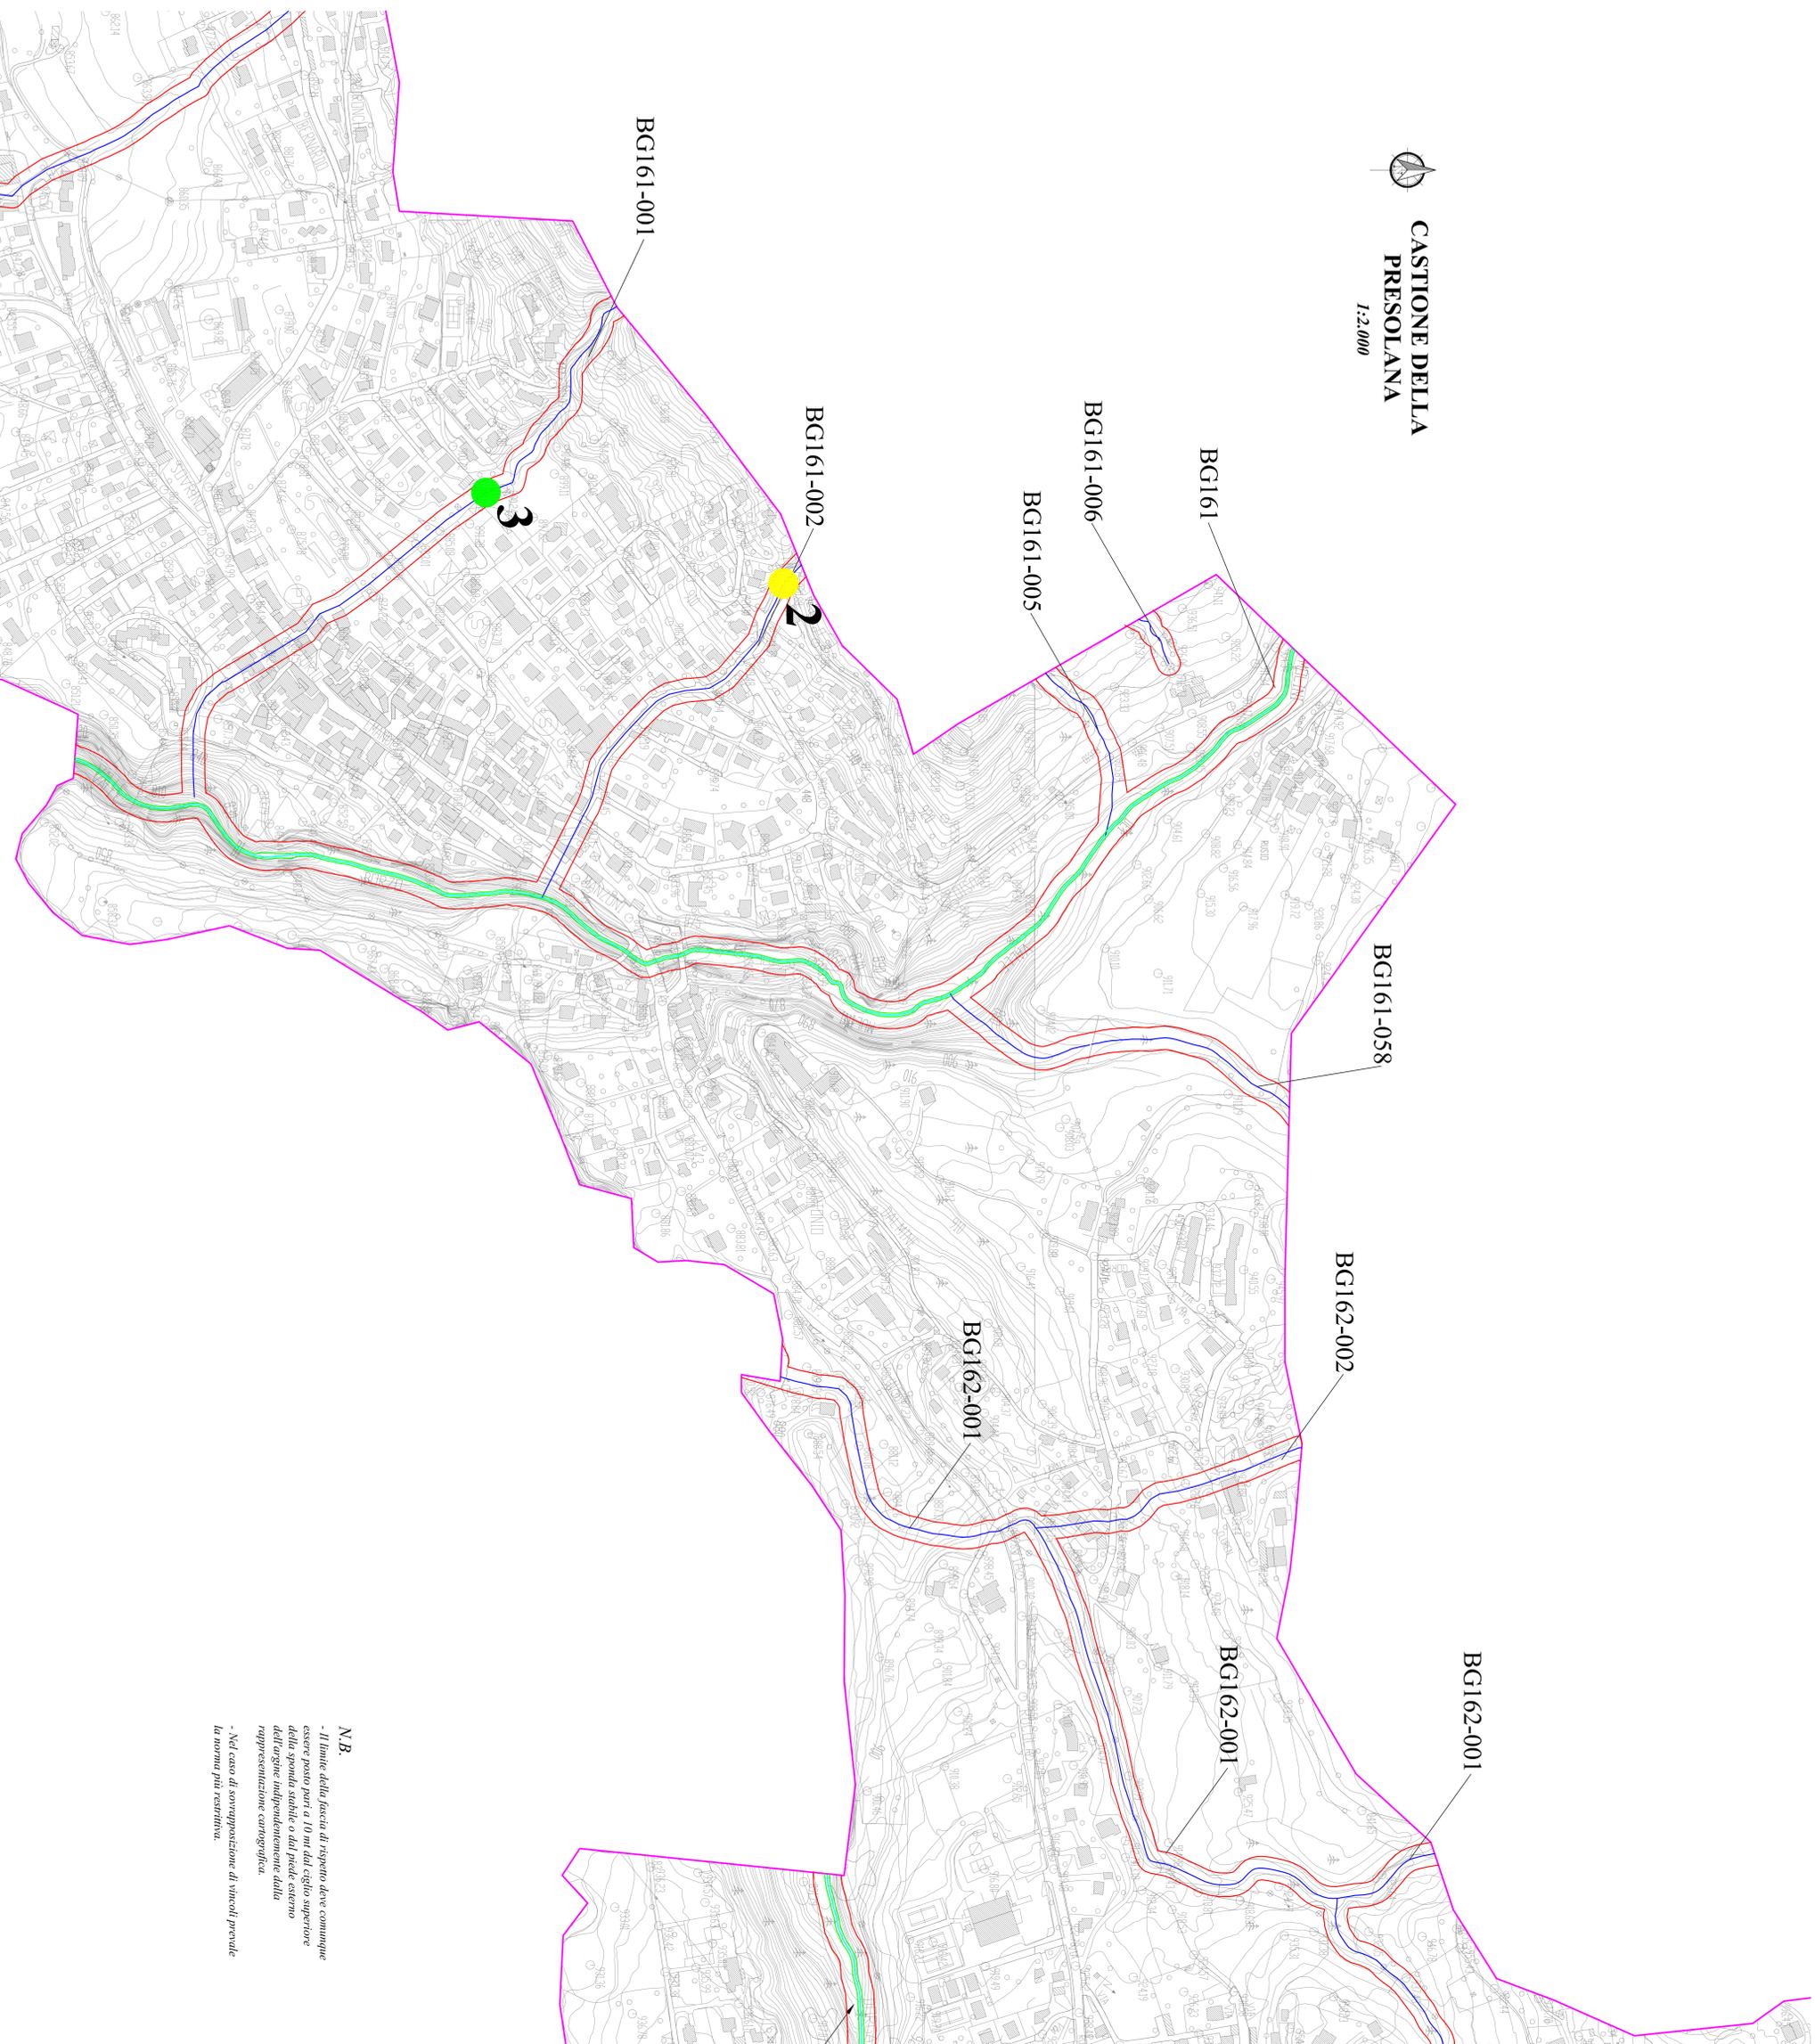

N.B.
- Il limite della fascia di rispetto deve comunque essere posto pari a 10 mt dal ciglio superiore della sponda stabile o dal piede esterno dell'origine indipendentemente dalla rappresentazione cartografica.
- Nel caso di sovrapposizione di vincoli prevale la norma più restrittiva.

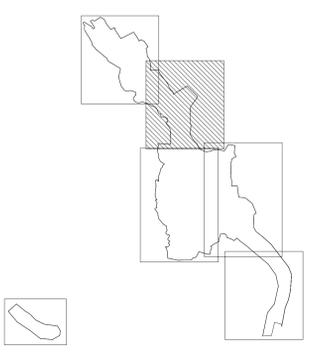

LEGENDA

	Confine Comune
	Limite 2000
	Reticolo Idrico Minore
	Reticolo Idrico Principale
	Ciglio di sponda stabile
	Fasce di Rispetto
	Catasto difforme
	Alveo in dissesto
	Sezione di chiusura critica
	Sezione di chiusura con bacino in dissesto
	Sezione di chiusura accettabile

Nome Reticolo Principale di appartenenza
BG120-107
Nome Reticolo Minore



Comuni di
Ardossio, Castione della Presolana, Cerete, Clusone, Fino del Monte,
Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta, Oneta, Oreore, Parre,
Ponte Nossia, Premoli, Rovetta, Songavazzo, Valgoglio, Villa d'Ogna

**STUDIO DI DEFINIZIONE DEL
RETICOLO IDRICO MINORE**
ai sensi dell'art.3 comma 114 L.r. 1/2000
in conformità della D.G.R. 25 gennaio 2002 n.7/7868
e della D.G.R. 1 agosto 2003 n.7/13950

**COMUNE DI
CASTIONE DELLA PRESOLANA**

TAVOLA N. 2c
scala 1:2.000
novembre 2004



Studio Geotecnico
Ingegneria Civile e Idraulica
Dott. Ing. Costantino Dario